


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЗИП

I+II и II класс, TN-S, TT, 150 В и 220 В

схема подключения «1+1»

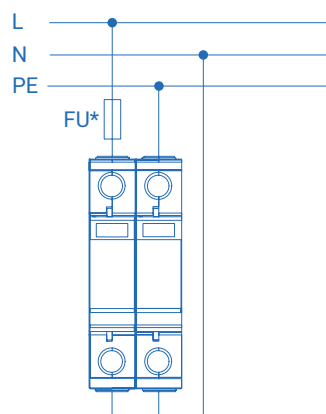


Комплект УЗИП

I, I+II класс

275/12,5 (1)+255/20 (N-PE)
320/25 (1)+255/50 (N-PE)

II класс

320/20 (1)+255/40 (N-PE)

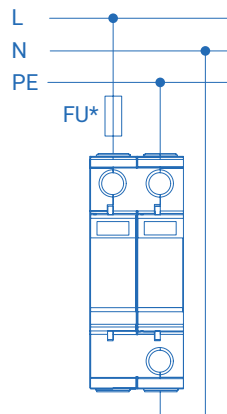

УЗИП в монолитном корпусе


I, I+II класс

275/12,5 (1+1)
255/25 (1+1)
385/30 (1+1)

II класс

275/20 (1+1)

схема подключения «2+0»

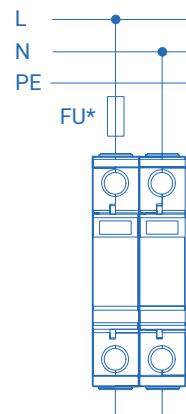


Комплект УЗИП

I, I+II класс

2x275/12,5 (1)
2x320/25 (1)
2x385/30 (1)

II класс

2x200/20 (1)
2x320/20 (1)

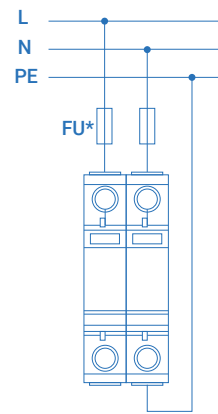


УЗИП в монолитном корпусе

II класс

275/20 (2+0)

I+II и II класс, TN-S, TT, 380 В

схема подключения «3+1»

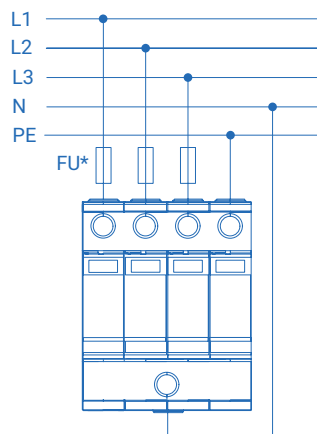

УЗИП в монолитном корпусе


I, I+II класс

255/25 (3+1)
275/12,5 (3+1)
385/30 (3+1)

II класс

275/20 (3+1)

схема подключения «4+0»

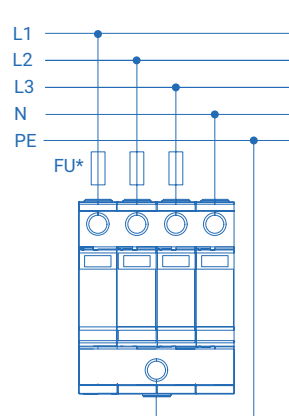

УЗИП в монолитном корпусе

I, I+II класс

275/12,5 (4+0)
255/25 (4+0)
385/30 (4+0)


II класс

275/20 (4+0)

*обоснование установки предохранителей в цепи УЗИП см. стр. 14

I+II и II класс, TN-C, TN-C-S,
150 В и 220 В

схема подключения «1+0»

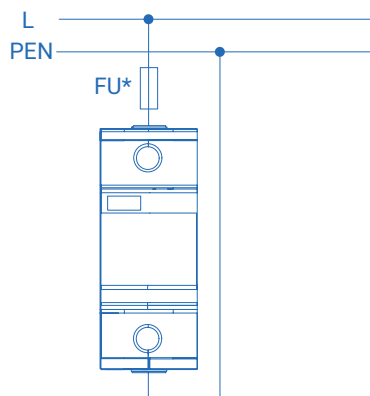

УЗИП в монолитном корпусе

I, I+II класс


275/12,5 (1)
320/25 (1)
385/30 (1)

II класс

200/20 (1)
320/20 (1)

I+II и II класс, TN-C, TN-C-S,
380 В

схема подключения «3+0»

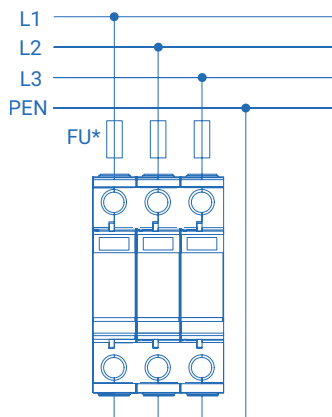

УЗИП в монолитном корпусе

I, I+II класс


275/12,5 (3+0)
255/25 (3+0)
385/30 (3+0)

II класс

275/20 (3+0)

I+II класс, IT

схема подключения «2+0»

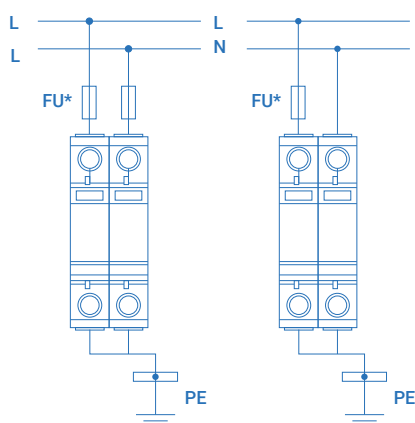


Комплект УЗИП

I+II класс

2x320/25 (1)
2x385/30 (1)

схема подключения «3+0»

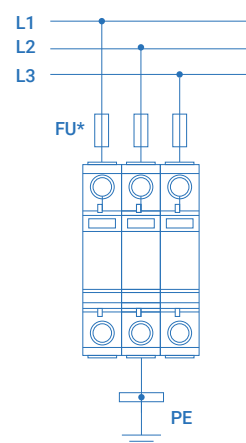


УЗИП в монолитном корпусе

I+II класс

385/30 (3+0)

схема подключения «4+0»

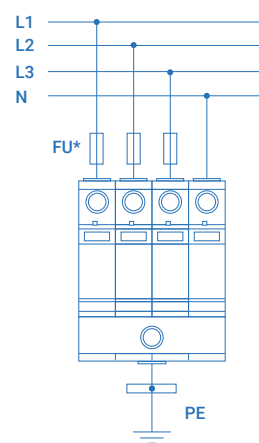

УЗИП в монолитном корпусе


I+II класс

385/30 (4+0)

*обоснование установки предохранителей в цепи УЗИП см. стр. 14

II + III класс, TN-S, TT, 220 В

схема подключения «1+1»

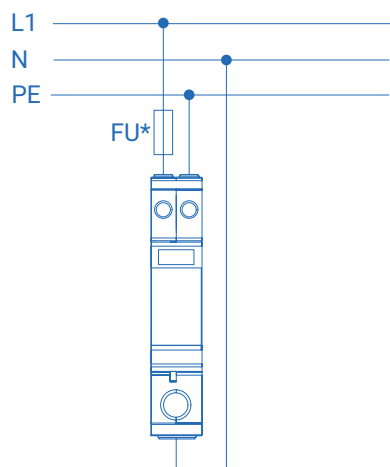


УЗИП в монолитном корпусе

275/10 (1+1)

II + III класс, TN-S, TT, 380 В

схема подключения «3+1»

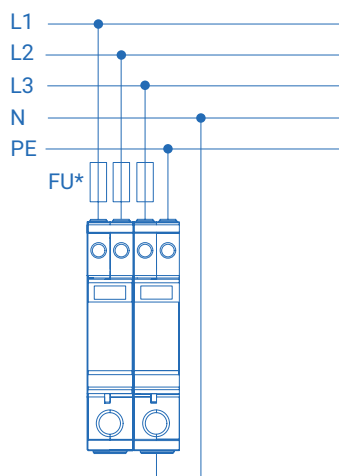


УЗИП в монолитном корпусе

275/10 (3+1)

III класс, 220 В


Параллельная установка

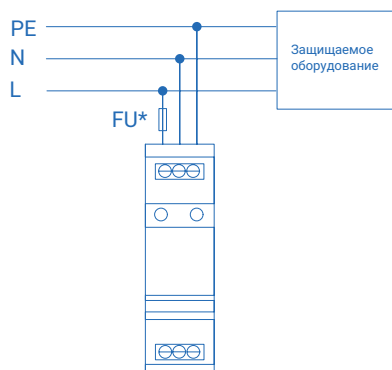

УЗИП в монолитном корпусе

320/3 (1+1)

Последовательная установка

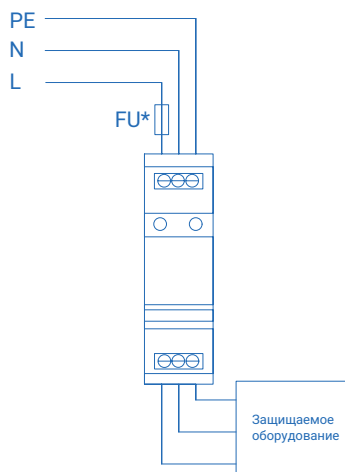


УЗИП в монолитном корпусе

320/3 (1+1)


*обоснование установки предохранителей в цепи УЗИП см. стр. 14

III класс, 380 В

Параллельная установка

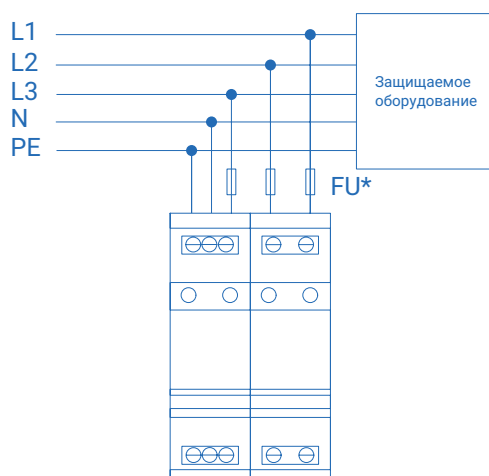

Последовательная установка

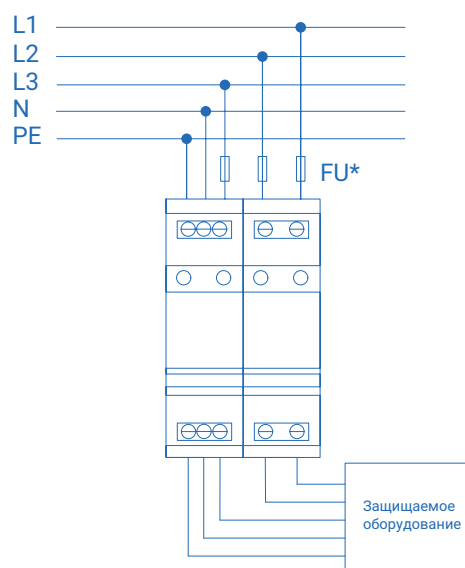


УЗИП в монолитном корпусе

320/3 (3+1)

УЗИП в монолитном корпусе

320/3 (3+1)


Постоянный ток

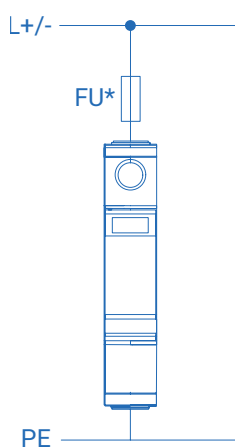

УЗИП в монолитном корпусе

I+II класс


48=/4

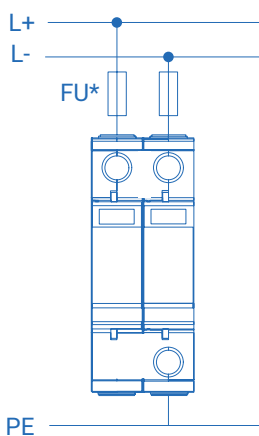

УЗИП в монолитном корпусе

II класс

24DC/10
48DC/15
110DC/20
220DC/20
600DC/20
1000DC/15

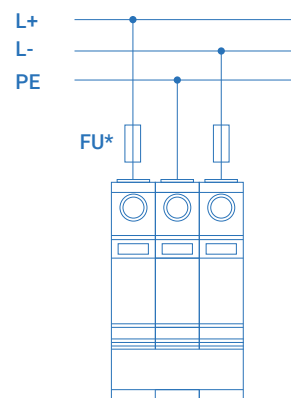

УЗИП в монолитном корпусе

I+II класс

600DC/8-3P
1000DC/6,25-3P

II класс

600DC/20-3P
1000DC/20-3P

*обоснование установки предохранителей в цепи УЗИП см. стр. 14